


Il calore puo' venire scambiato in forma sensibile (in associazione a variazione di temperatura) od in forma latente (senza associazione a variazione di temperatura).

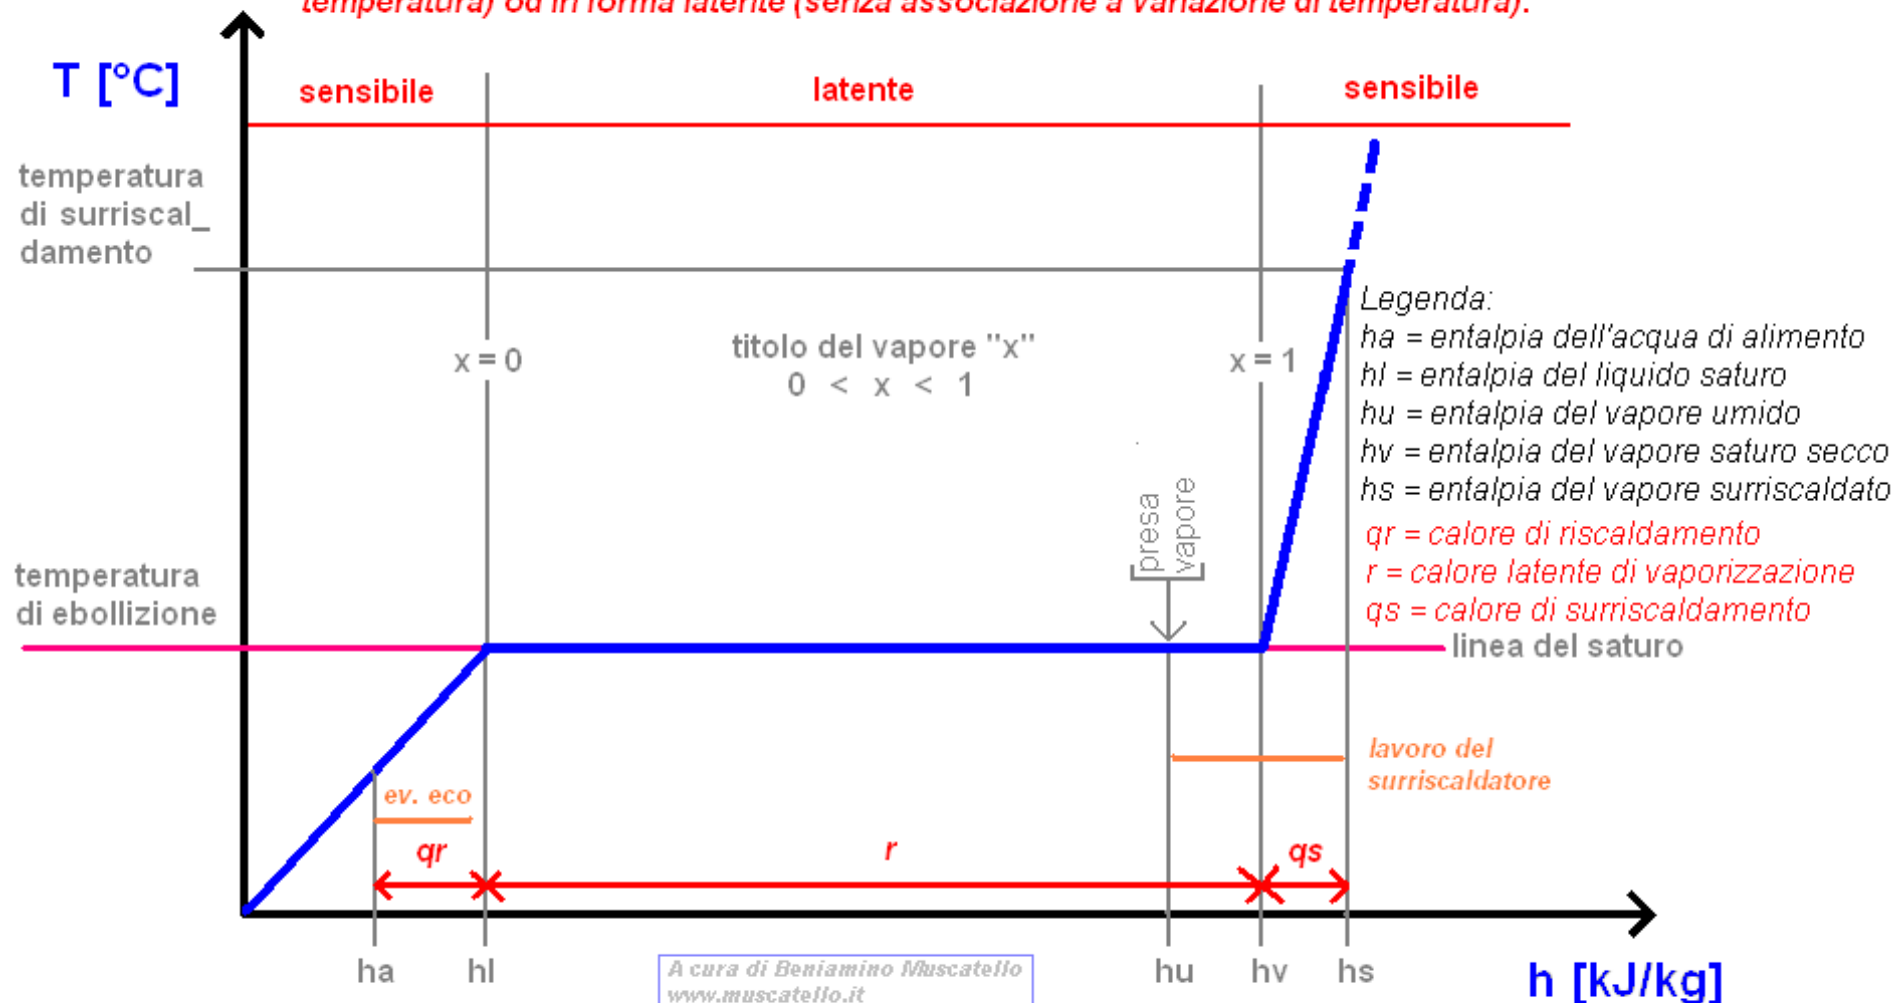

A cura di Beniamino Muscatello
www.muscatello.it
www.vaporejimdo.com
 Trento 2013

Nota 1: 1kcal = 4,186kJ

Nota 2: nei moderni generatori di vapore, il titolo alla presa vapore e' $x = 0,97$ (fonte Bosch industrialkessel 11/2012)